

적외선 열화상분포 측정기록표(분기 · 반기 · 연차)

2023년 7월 13일

측정대상	변압기(TR_2_전면)	사용전압	22.900/380[V]	측정조건	부하시
------	--------------	------	---------------	------	-----

1. 판정기준(3상 비교법)


판정요소/구분	정 상	요 주 의	이 상	비 고
온도차	5 °C 이하	5 °C 초과~10 °C	10 °C 이상	

※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임

2. 부위별 측정온도

측정부위	Point 1	Point 2	Point 3	온도차
온도측정	22.4	20.4	18.9	3.4

3. 측정부위의 Thermographic

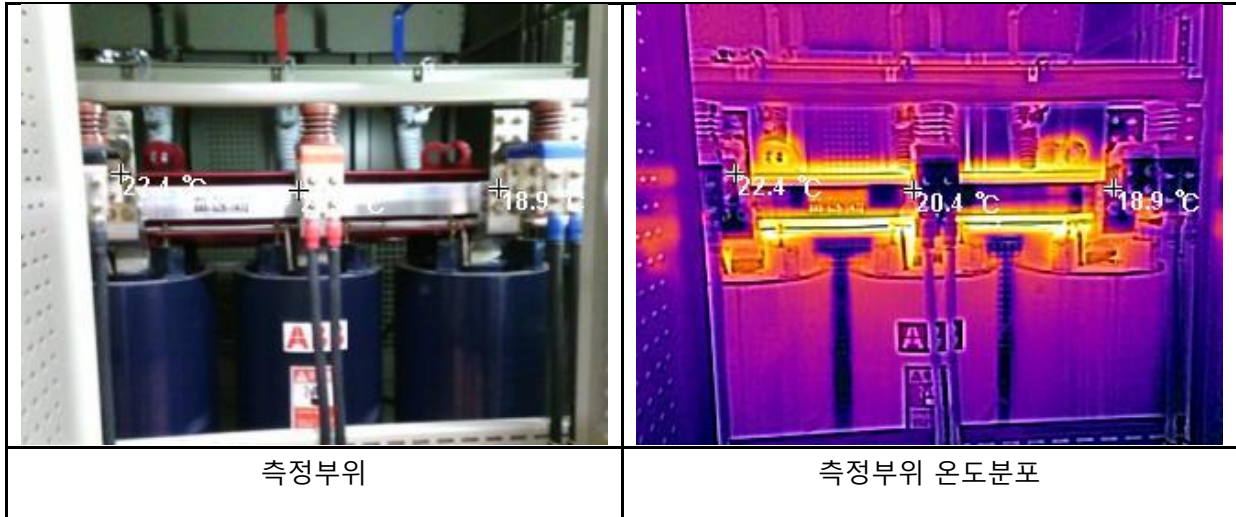

4. 종합의견

[온도정상]

온도편차 5 °C 이하로 삼상비교법 분석 결과 특별한 이상징후 또는 이상 발열 없음